


- UWAGA:
- Nad projektowanymi kuchnią, magazynem, szatnią zastosować sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowy. Wysokość pomieszczeń 3,0m
  - W sali głównej sufit z płyt gipsowo-kartonowych

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE/ZAMUROWANIE OTWORÓW
- BUDYNEK/ŚCIANY/ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO ROZBIÓRKI/DEMONTAŻU
- DROGA EWAKUACYJNA
- HP25

 HYDRANT HP25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM L=30,0m

XXXXXXXX IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU EPS100 GR:18cm O WSPÓŁCZ. PRZEWODZENIA Ciepła 0,038 [W/(m\*K)]

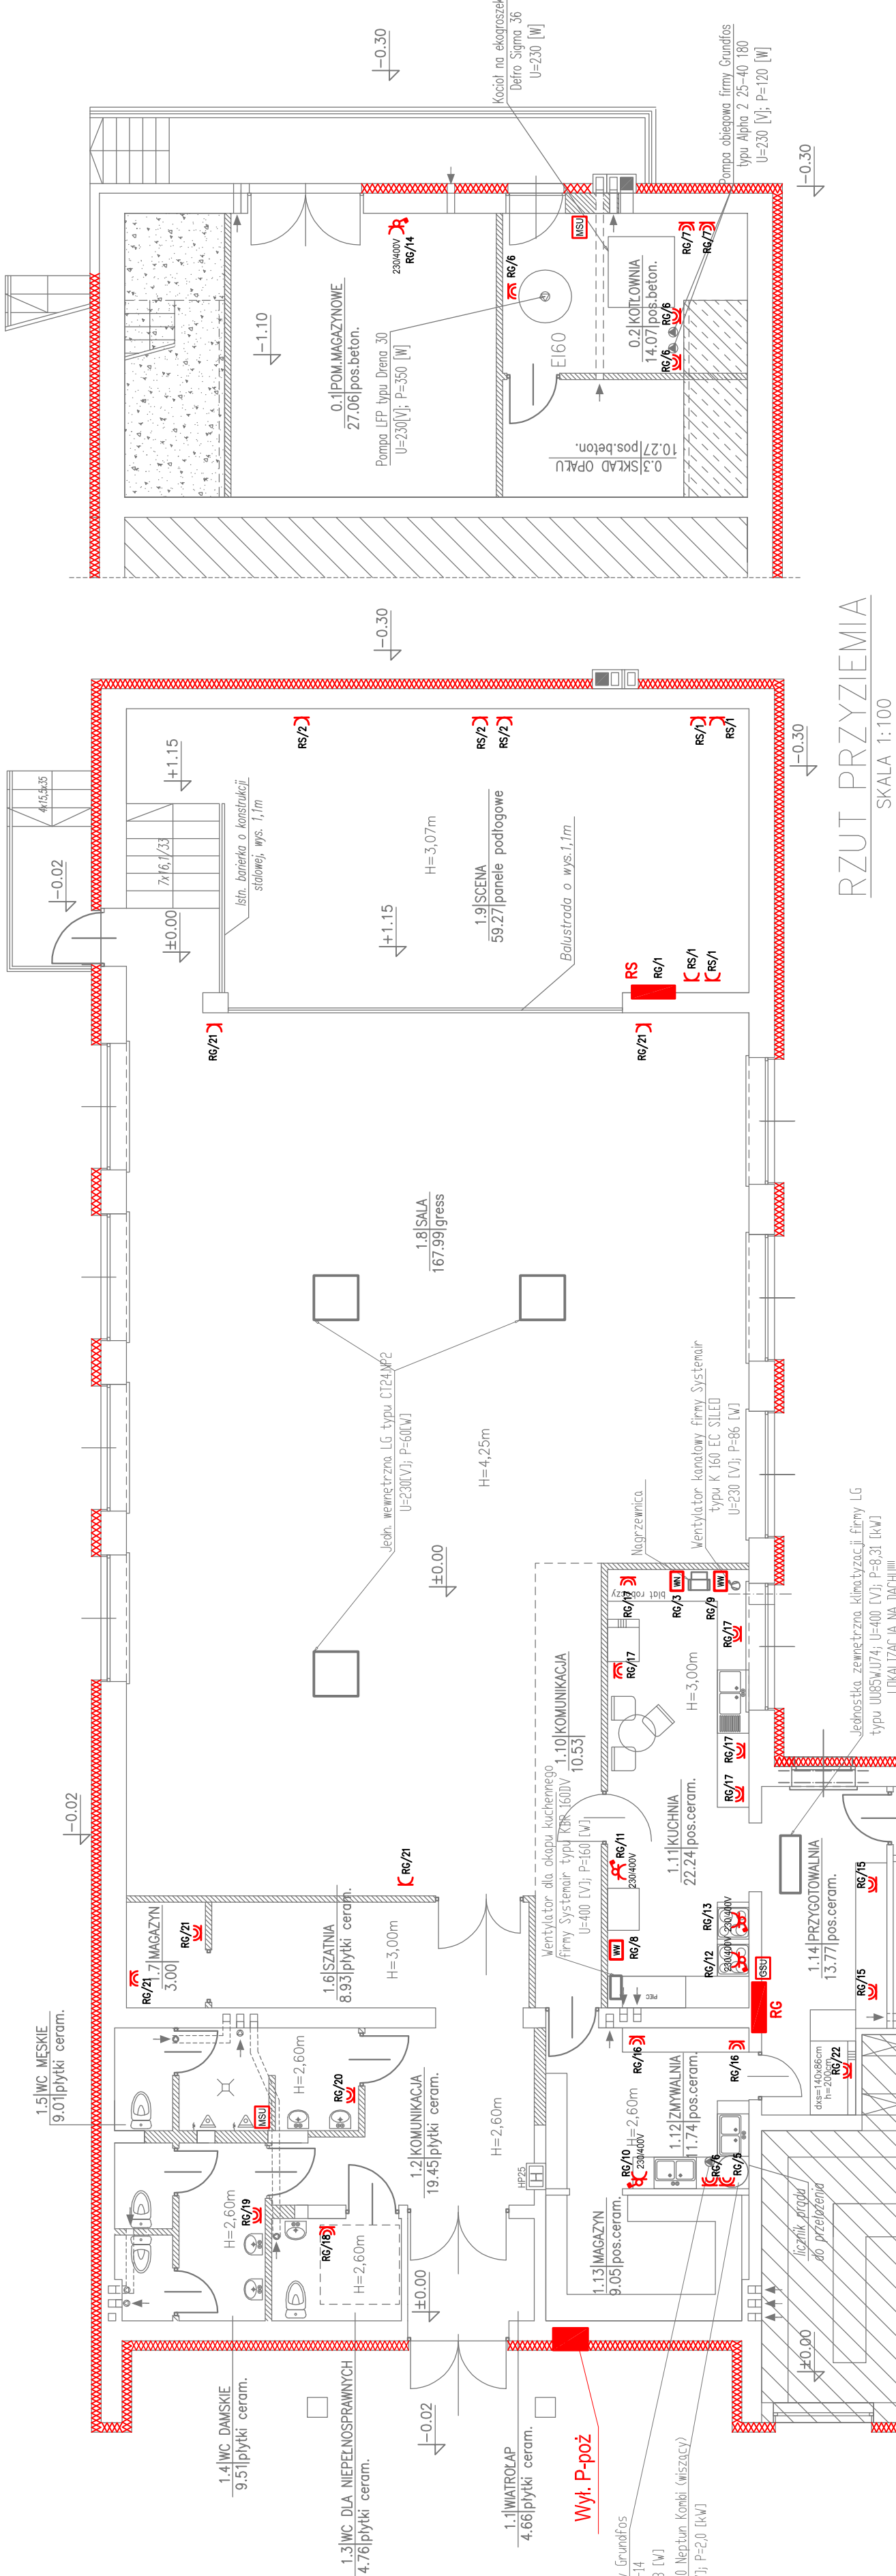

Układ sieci TN-S

OCHRONA OD PORAŻEN  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA  
W/G PN - HD 60364-6:2008

licznik kWh

Istniejące przyłącznie napowietrzne

- Gniazdo 5x16A z wyłącznikiem IP 44
- Gniazdo 16A+Z+N p/t
- Gniazdo 16A+Z+N IP 44
- Wyłącznik wentylatora –dostawa z urzqdzeniem

LEGENDA:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – PROJEKTOWE				
RYSZARD KLIMAS				
UL. ŻUBKOWSKA 116, 63–700 KROTOSZYN				
Temat:	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi			
Obiekt:	Wiejski Dom Kultury w Wielowsi			
Lokalizacja:	działka nr 101/19 przy ulicy Koźmińskiej, obręb Wielowieś woj. wielkopolskie, gmina Krotoszyn			
Inwestor:	Miasto i Gmina Krotoszyn ul. Kolałaja 7, 63-700 Krotoszyn			
BRANŻA ELEKTRYCZNA:	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Słapek	uprawnienia budowlane nr 7151/32/31/PW/2000		12–2016r
Opracował:	techn. Benedykt Szukalski	uprawnienia budowlane nr BN-10/9/38/62		12–2016r
Stadium:	Projekt budowlany			
Tytuł rys.:	Instalacja gniazdz 230/400V			Nr rys.
Skala:	1:100	Nr archiwalny	93/11/KR/16	E–3
Wskazanie rysunku jest ważne, za szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ogólnych zasad (Dz.U. nr 24/52 poz. 234, wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielenie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione.				