


# RZUT PIWNICY

SKALA 1:100

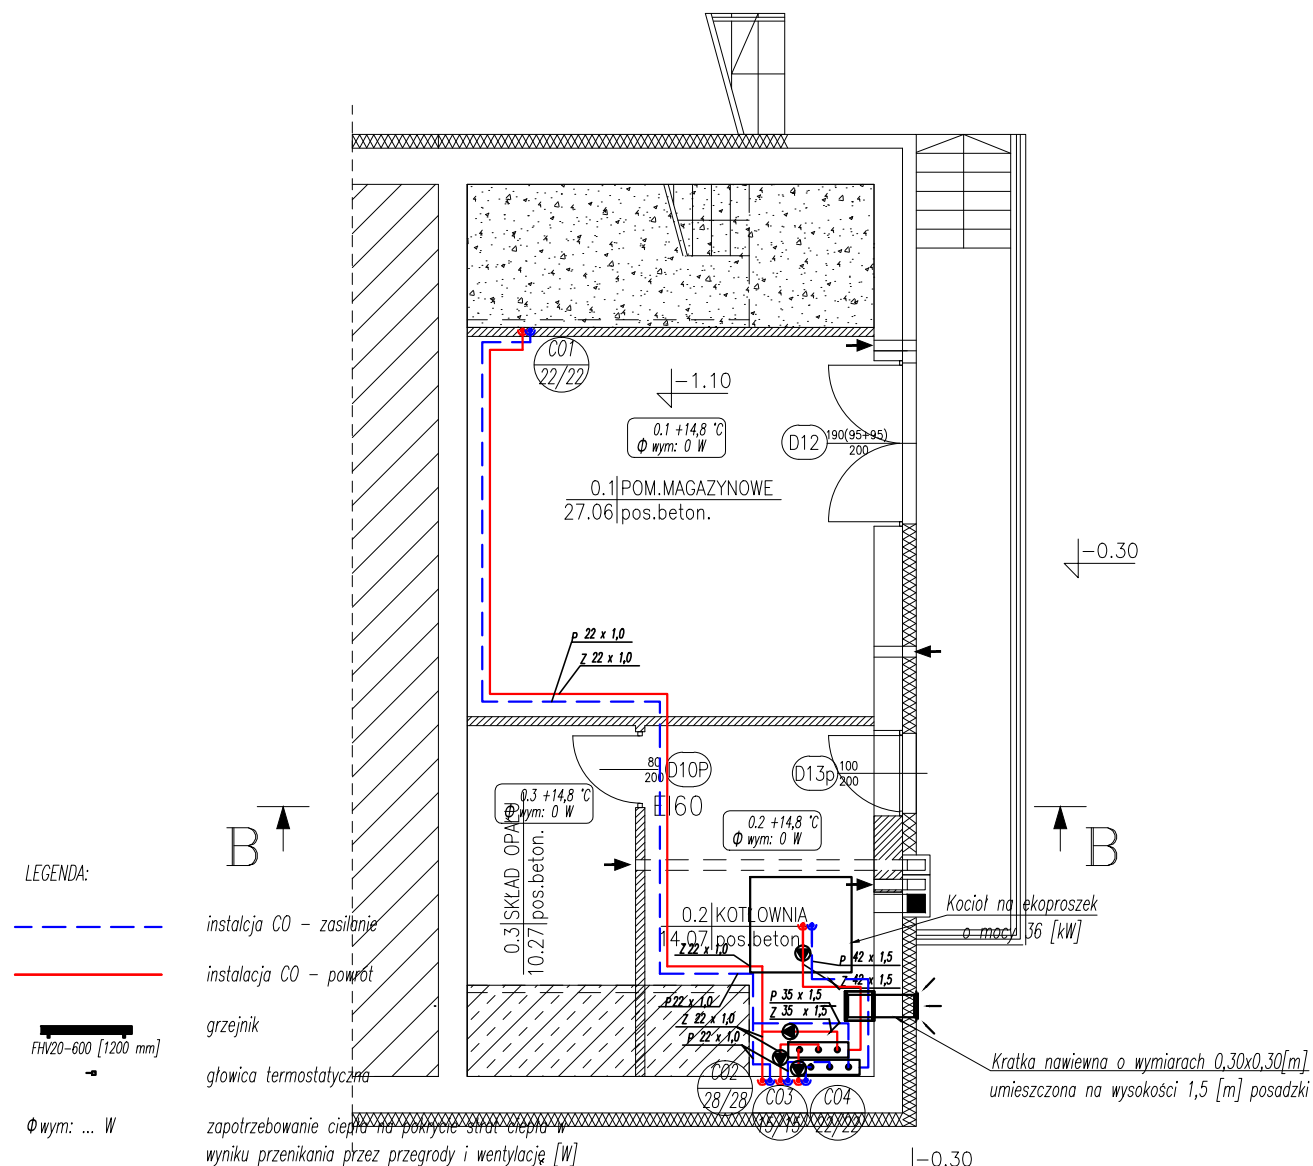

## UWAGA:

1. Kocioł musi spełniać 5 klasę normy PN-EN 303-5:2012;
2. Kocioł pracować będzie w układzie zamkniętym (naczynie przeponowe);
3. Kocioł należy fabrycznie wyposażać w węzownicę schładzającą
4. Nawiew wykonać w formie "Zetki" i zakończyć 0,30 [m] nad posadzką

# Klimas

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – PROJEKTOWE

**RYSZARD KLIMAS**

UL. ZDUNOWSKA 116, 63-700 KROTOSZYN

Temat:	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi			
Obiekt:	Wiejski Dom Kultury w Wielowsi			
Lokalizacja:	działka nr 101/19 przy ulicy Koźminińskiej, obręb Wielowieś woj. wielkopolskie, gmina Krotoszyn			
Inwestor:	Miasto i Gmina Krotoszyn ul. Kołtąja 7, 63-700 Krotoszyn			
	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
BRANŻA SANITARNA:				
Projektant:	inż. Włodzisław Warkocz	upr. do proj. kierowania budowy i robót w spec. instalacyjno-inż. nr upr. UAN 7342-37/93		12.2016r
Asystent:	mgr inż. Łukasz Trawiński			12.2016r
Stadium: Projekt budowlany				
Tytuł rys.:	<b>Instalacja centralnego ogrzewania - RZUT PRZYZIEMIA</b>			Nr rys.
Skala:	1:100	Nr archiwalny	93/11/KR/16	<b>S-5</b>
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe tylko za pisemną zgodą Klimas PBP Ryszard Klimas.				